


## OZNACZENIA

- woda grzewcza o parametrach 80/60 °C
- woda zimna
- ciepła woda użytkowa
- cyrkulacja ciepłej wody
- przewody zabezpieczające, spustowe
- przewody impulsowe
- zawory kulowe
- zawory zwrotne
- manometry
- termometry

Oznaczenia urządzeń i armatury wg specyfikacji materiałowej

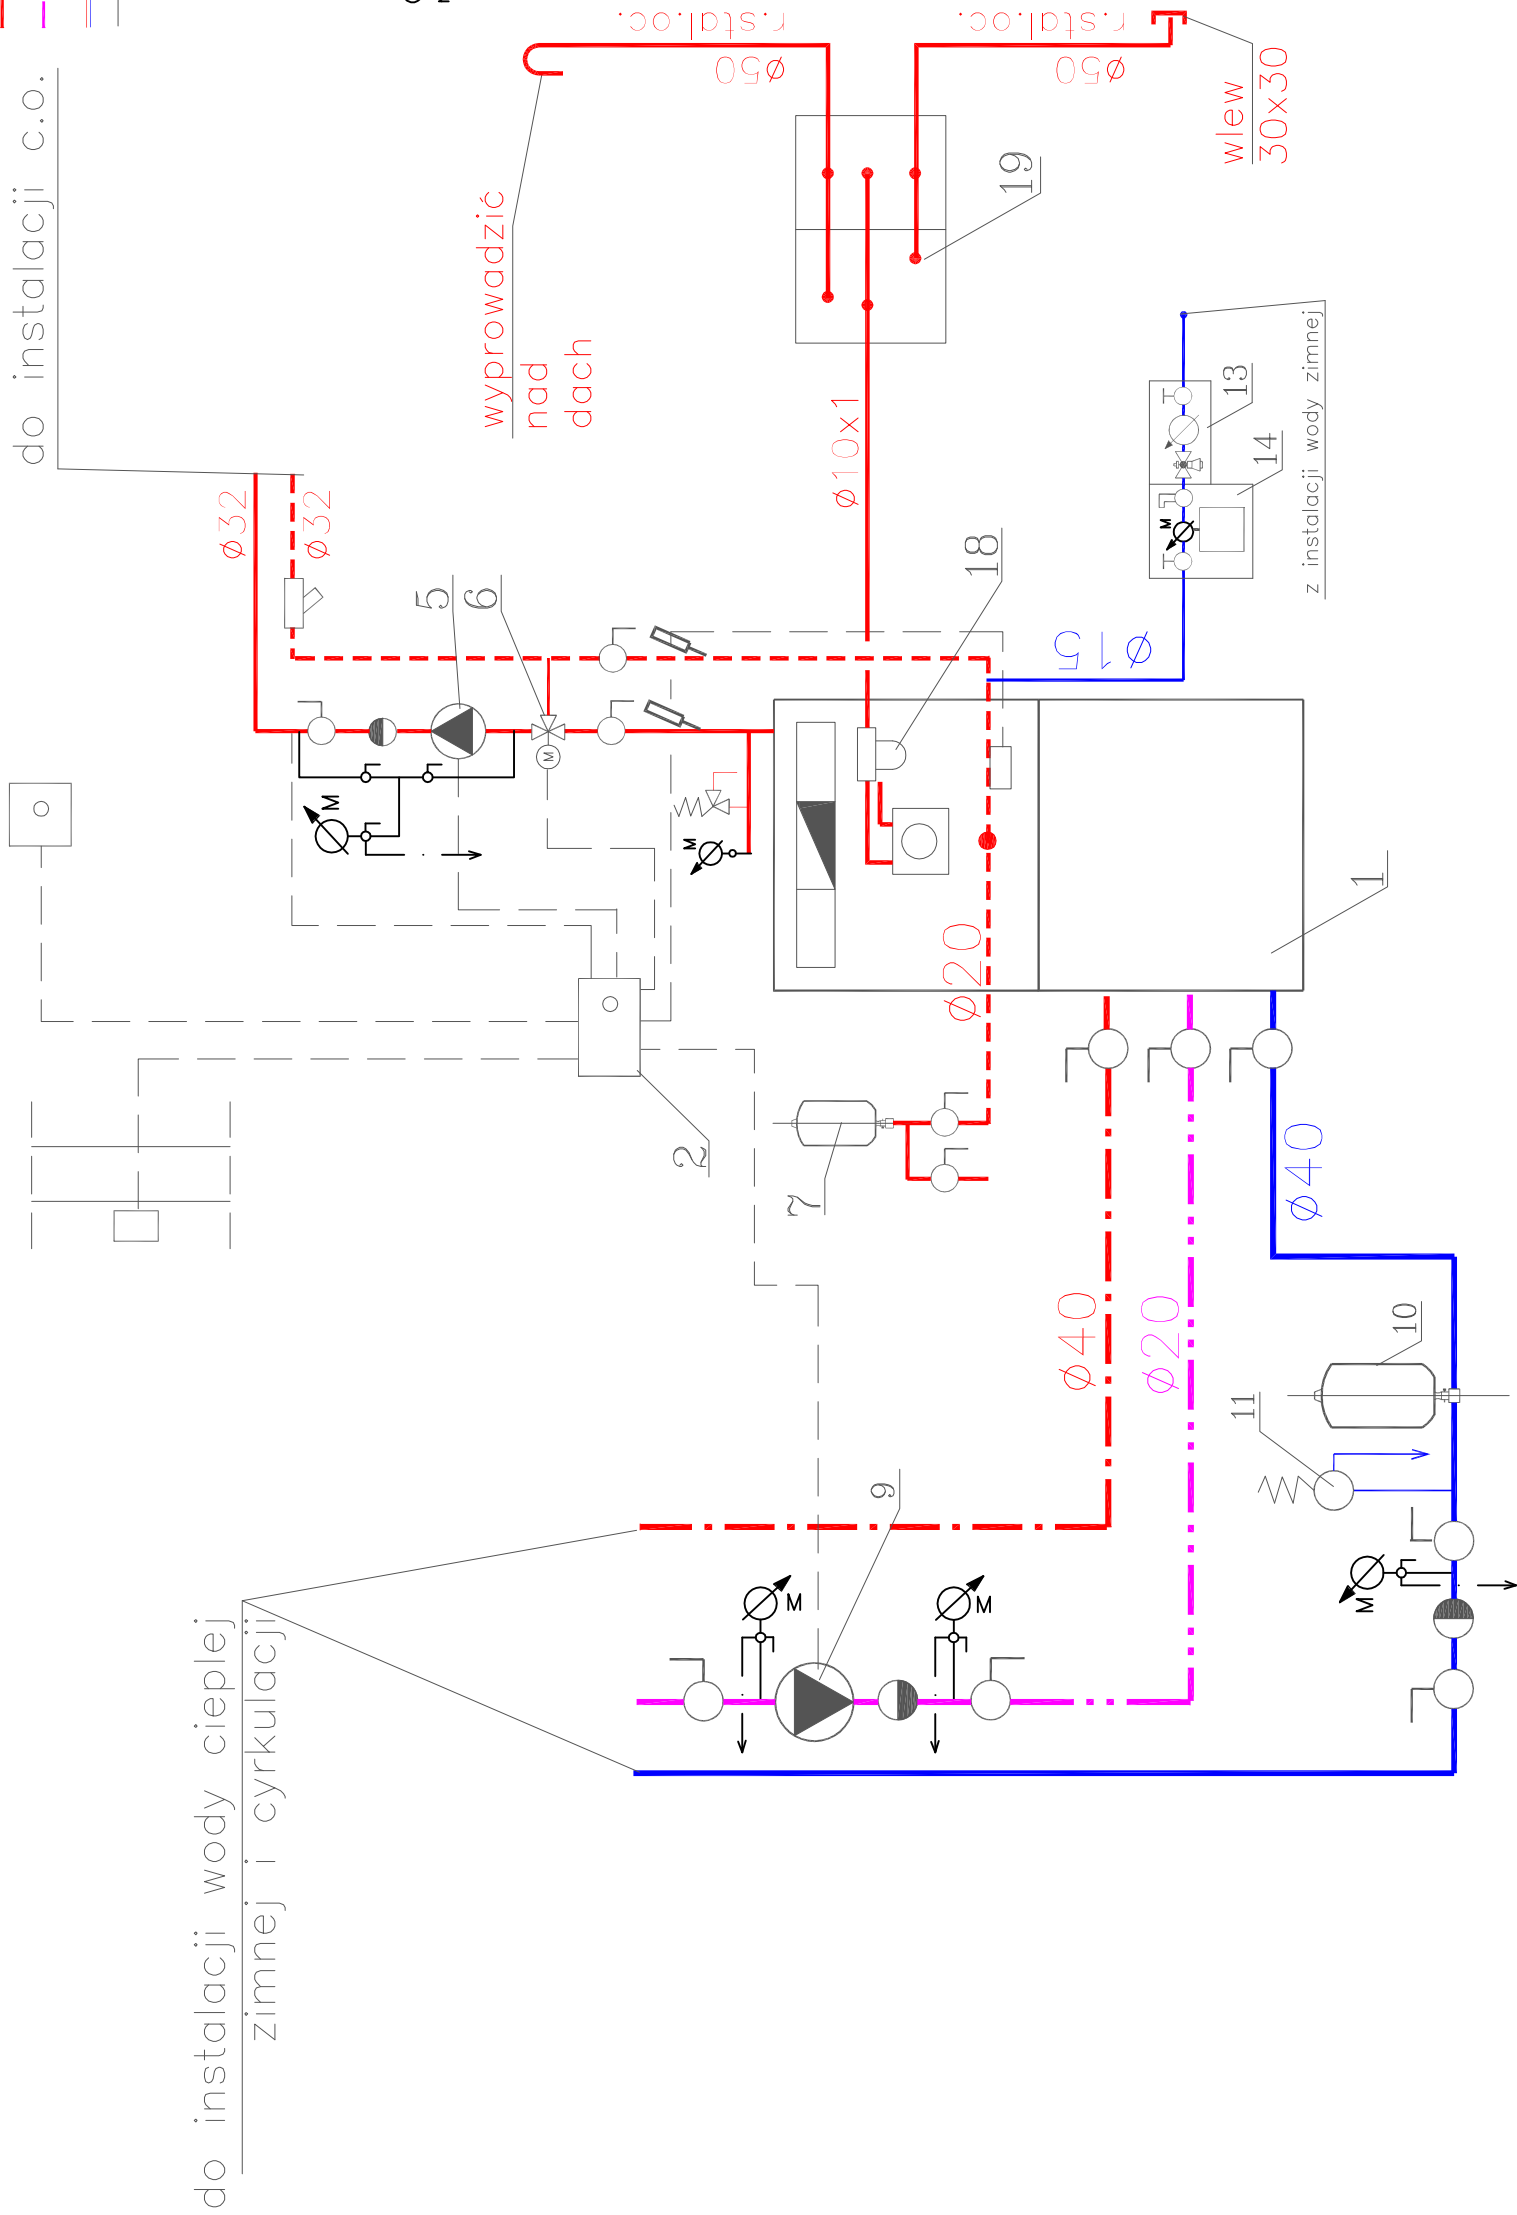

OBJEKT: PRZEBUDOWA BUD. KOMISARIATU POLICJI CZARNY DUNAIEC, UL. KAMIENIEC DOLNY NR 55, GMINA: CZARNY DUNAIEC, POWIAT: NOWY TARG, DZIAŁKA NR 3815/2 I 3829/1	INWESTOR: U.G. W CZARNYM DUNAJOU UL. PIŁSUDSKIEGO 2, 34 – 470 CZARNY DUNAIEC		NR RYS. <div>10</div>
	NAZWA OPRACOWANIA: WEWNĘTRZNA INST. WOD–KAN, C.O. KOTŁOWNIA OLEJOWA		
NAZWA RYS.: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI			
DATA: 12.2010	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRA.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	inż. RAFAŁ WOŹNICA	MAP /0123/ POOS/06	
SPRAWDZIŁ:	inż. MAREK TARADA	BPP – 6388 – 289/79	